


In fase di trasporto/ spedizione il tabellone viene smontato



**Attenzione:**

Per posizionare tale impianto secondo normativa, controllare di avere una distanza minima di 4 mt dal muro alla linea di fondo campo

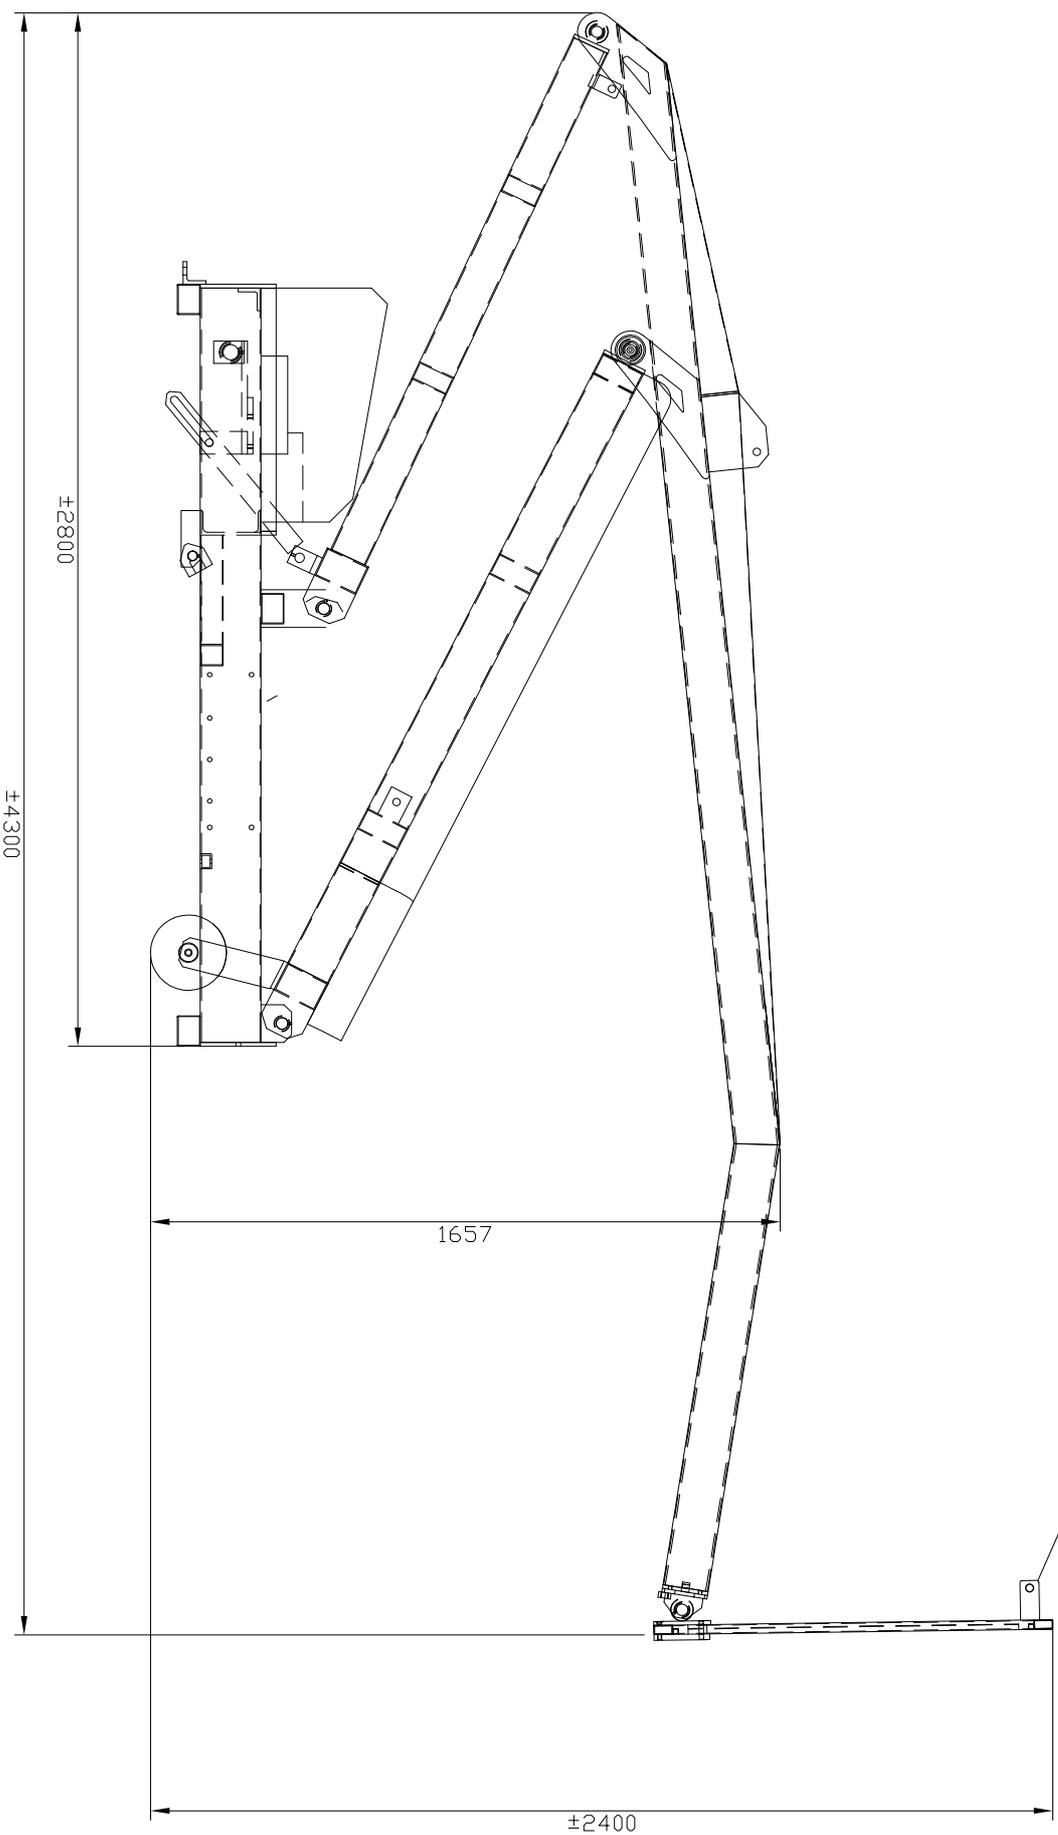

**VIVISPORT**  
attrezzature sportive

Art. 4285

Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm.  
Controllo qualità ogni 50 pezzi.

Aggiornamento  
n°

Pagina: 2/2